



POŽIARNA NÁDRŽ:

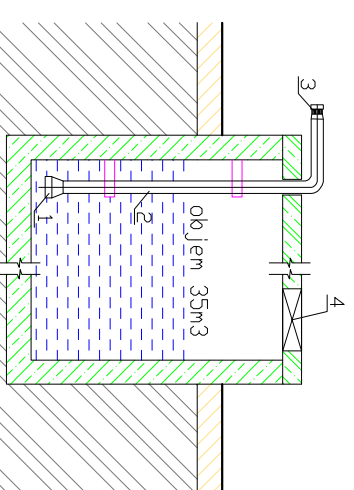

Legenda:

1. Sací koš s klapkou DN 125 mm
2. Sacie potrubie DN 125 mm
3. Spojka na sacie hadice s viackom pevná spojka
4. Otvor 900x900mm (pre prístup a ponorenie čerpadla)

- JESTVULICE SIETE**
- Verejná gravitačná kanalizácia
 - Verejný STL plynovod
 - Verejný vodovod
 - Verejná vedenie NN
 - Slaboproud
- NAVRHOVANÉ PRÍPOJKY**
- Vodovodná prípojka D75x4,5 (HD-PE)
 - Kanalizačná prípojka-gravitácia spásisková D200-2% (PVC-U)
 - STL plynovodná prípojka D40x3 (PE-100 SDR11)
 - Kanalizačná prípojka-gravitácia dažďová D200-2% (PVC-U)
 - Navrhovaná prípojka NN
 - Navrhovaná prípojka slaboprodu
- AREÁLOVÉ ROZVODY**
- Areálová spásisková kanalizácia (PVC-U)
 - NTL rozvod plynu
 - Areálový rozvod vody
 - Vnútorné vedenie NN
- ORŠ**
- Navrhovaná vstupná kanalizačná šachta z PP s priemerom D800 a poklopom v úrovni UT
 - VS
 - Navrhovaná vodometná šachta s fakturáckym meradlom
 - MP
 - Navrhovaná regulácia tlaku plynu a navrhované fakturačné meranie plynu + HUP
 - VSÁK
 - Navrhovaný vsakovací systém Wavin Quickstream



PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

ŠKOLSKÁ TELOCVIČŇA

Miesto stavby		Cifer, Čulenova ul., p.č. 815/1, 814, 810	
Investor		Obec Cifer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cifer	
Názov výkresu		SITUÁCIA PBS	
Mierka		1:500	
Dátum		03/2016	
Stupen'		PD-RP	
Číslo vyk.		01	

LEGENDA PO

- RIEŠENÁ STAVBA
- SUSEDNÉ NERIEŠENÉ OBJEKTY
- PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA
- PRIJAZD HASIČSKÝCH JEDNOTIEK
- D=4,8m
- PREDPOKLADANÁ ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ RIEŠENEJ STAVBY (tab.3 STN 92 0201-4)
- PREDPOKLADANÝ POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR STAVBY
- D=4,8m
- PREDPOKLADANÁ - INFORMATÍVNA ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ SUSEDNEJ STAVBY
- PREDPOKLADANÝ POŽIARNE NEBEZPEČNÝ SUSEDNEJ STAVBY
- NAVRHOVANÁ PODZEMNÁ POŽIARNA NÁDRŽ OBJEMU MIN. 35m³
- sídliaca oko čerpace miesto na dobu 30 minút pre potrebu pož.vody 18 l/s
- EXISTUJÚCI PODZEMNÝ POŽ. HYDRANT DN 80mm (zabezpečí 7,5 l/s pož.vody)
- t.z. je nevyhovujúci pre riešenie stavbu, ktorá má potrebu pož. vody 18 l/s (preto sa navrhuje vybudovanie podzemnej nádrže)

