

## **TECHNICKÉ RIEŠENIE, UMIESTNENIE A PARAMETRE VODOVODNEJ PRÍPOJKY, Miesto A SPÔSOB PRIPOJENIA NA VEREJNÝ VODOVOD (TAVOS, a.s.):**


### **Vodovodná prípojka (VP)**

- a) Vodomernú šachtu na vodovodnej prípojke je vlastník VP povinný vybudovať podľa typovej schémy a to max. 1,0 m za hranicou pozemku alebo max. do 10 m od napojenia na VV alebo v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Vlastník VŠ je povinný zabezpečiť VŠ tak, aby nedošlo k poškodeniu meradla (ochrana proti zamrznutiu a mechanickému poškodeniu).
- b) **Vodomerná šachta** môže byť osadená buď:
- **betónová** monolitická resp. prefabrikovaná vnútorných rozmerov:
    - pri osadení jednej vodomernej zostavy DN25 a DN32 vo VŠ - 900x1200x1800 mm,
    - pri osadení dvoch vodomerných zostáva DN25 a DN32 v spoločnej vodomernej šachte – 1200x1200x1800 mm,
    - pri osadení jednej vodomernej zostavy DN40 a DN50 – 1200x1500x1800 mm,
    - pri osadení vodomernej zostavy DN80 – 2750x1400x1800 mm, každá VŠ musí mať vstupný otvor min. 600x600 s ľahkým liatinovým poklopom a vybavená musí byť priečnym alebo stúpadlovým rebríkom.
  - **plastová** vodomerná šachta vnútorných rozmerov DN1200 podľa uvedenej typovej schémy uvedenej v prílohe č.5. Pred osadením plastovej vodomernej šachty je potrebné vopred konzultovať a odsúhlasiť typ VŠ s pracovníkmi TAVOS, a.s..

Minimálna vnútorná výška VŠ mimo miesta vlezu musí byť min. 1600 mm.

- c) Trasa VP má byť priama, čo najkratšia, bez zbytočných lomov a VŠ nesmú prechádzať žiadne iné vedenia.
- d) Vodovodná prípojka nesmie byť prepojená s iným vodovodom napr. s vlastným vodným zdrojom. Odberateľ nesmie prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou ani v rámci vnútornej inštalácie, t. j. ak má odberateľ zriadený vlastný odber vody, tento musí mať samostatný vnútorný rozvod. Voda z VV sa nesmie vo vnútornom vodovodnom systéme miešať s vodou z vlastného zdroja vody.
- e) Montáž vodovodnej prípojky, dodávku materiálu, ako aj samotné napojenie na verejný vodovod t.j. osadenie navráťvacie pásu a zemnej súpravy, zabezpečuje výlučne a svojpomocne prevádzkovateľ verejného vodovodu - TAVOS, a.s.. Realizáciu zemných – výkopových prác súvisiacich s pripojením VP na VV, vrátane výkopových prác s osadením VŠ si realizuje vlastník VP na svoje náklady podľa typovej schémy uvedenej v *prílohe č.9*.
- f) Vodovodnú prípojku žiadame pripojiť minimálne 1,0 m od podzemného hydrantu osadeného na verejnom vodovode.

Príloha č. 2

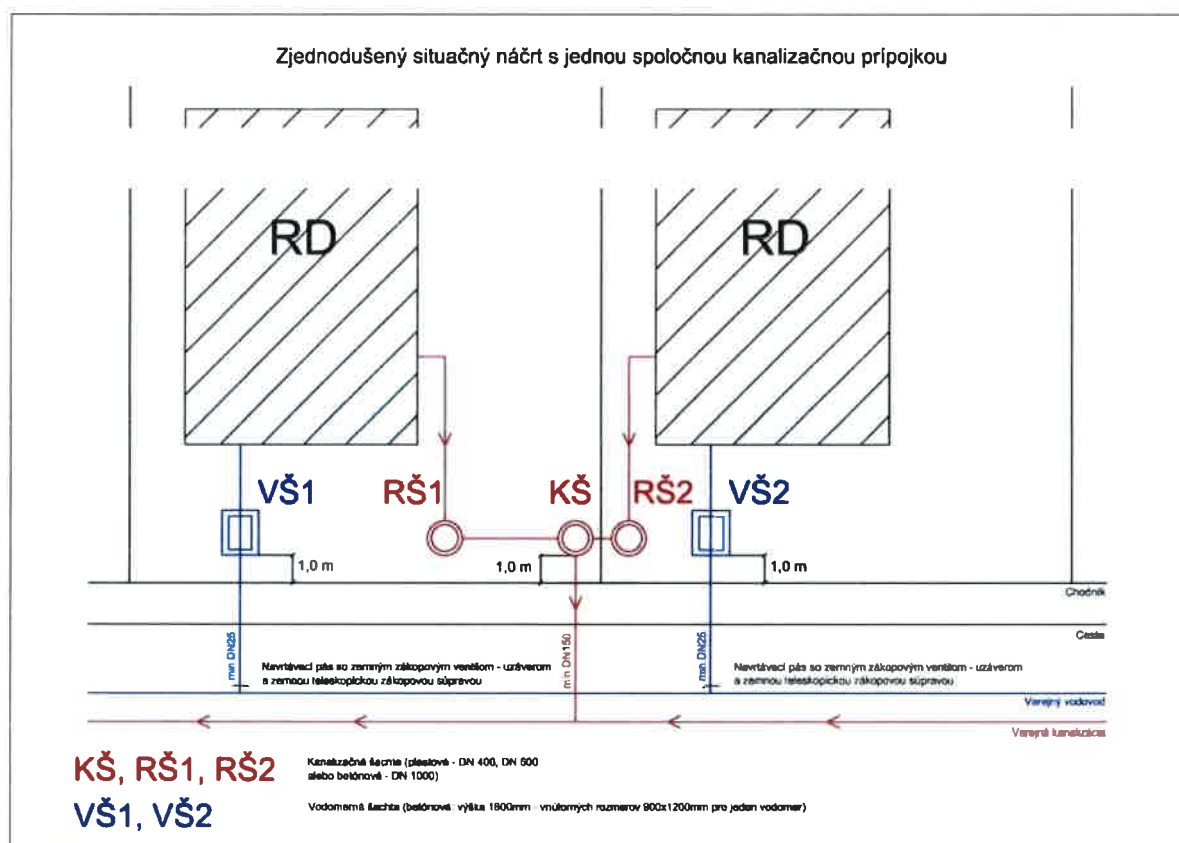



Druh vnútorného predpisu:  
**INTERNÁ SMERNICA**

Vydanie: A


Číslo a názov:

**IS-P10-1\_1**

Strana číslo:  
19 z 25

**PODMIENKY PRIPOJENIA NA  
VEREJNÝ VODOVOD A VEREJNÚ  
KANALIZÁCIU**


Príloha č. 3

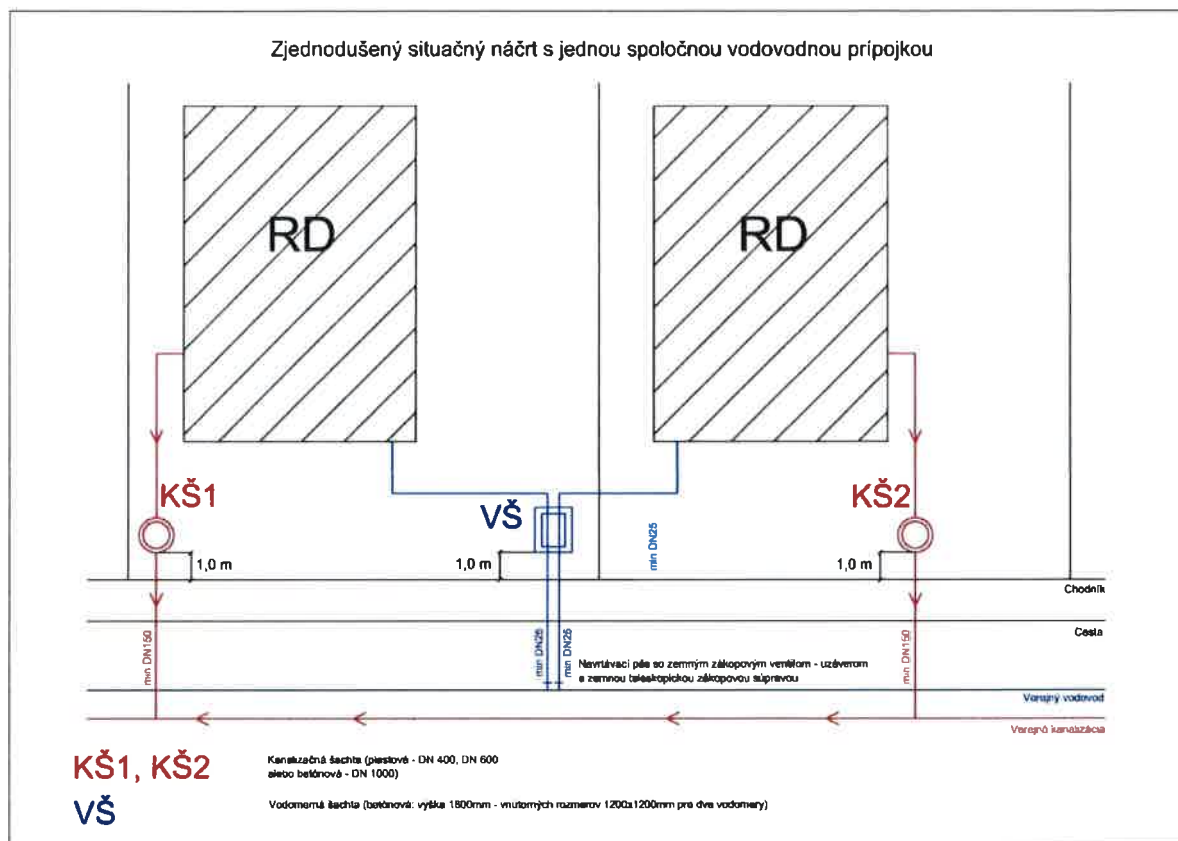

|                                                                                   |                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Druh vnútorného predpisu:<br><b>INTERNÁ SMERNICA</b>                                                                            | Vydanie: A               |
|                                                                                   | Číslo a názov:<br><b>IS-P10-1_1</b><br><b>PODMIENKY PRIPOJENIA NA</b><br><b>VEREJNÝ VODOVOD A VEREJNÚ</b><br><b>KANALIZÁCIU</b> | Strana číslo:<br>20 z 25 |

Príloha č. 4

### Betónová monolitická resp. prefabrikovaná VŠ

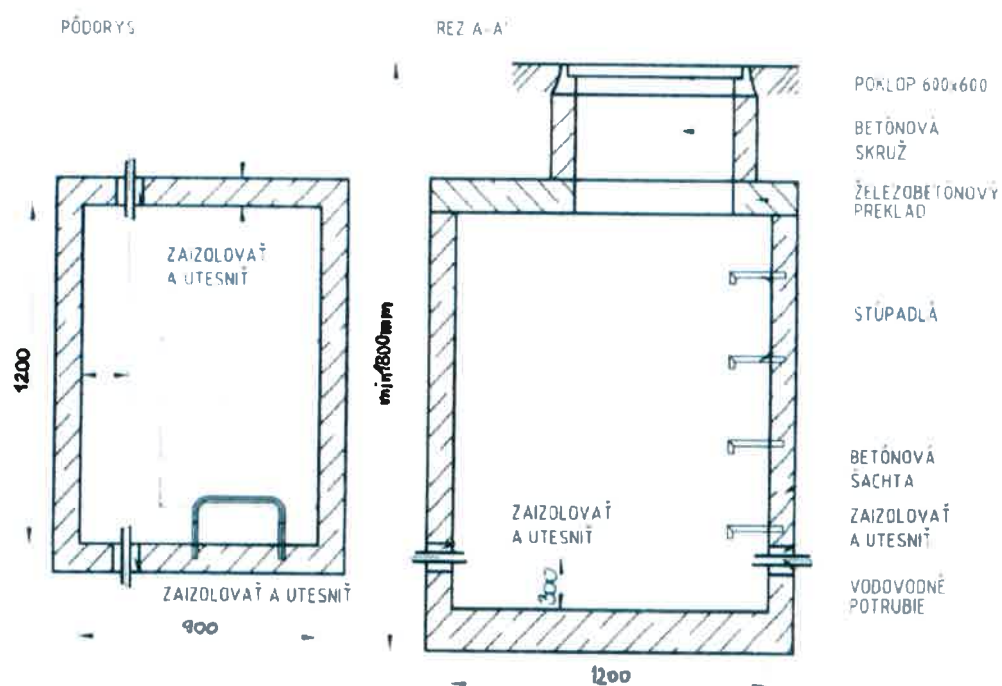


POZNÁMKA: Prechody potrubia cez steny šachty je nutné zaizolovať a utesniť (napr. studniarskou penou)

|                                                                                   |                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Druh vnútorného predpisu:<br><b>INTERNÁ SMERNICA</b>                                                                            | Vydanie: A               |
|                                                                                   | Číslo a názov:<br><b>IS-P10-1_1</b><br><b>PODMIENKY PRIPOJENIA NA</b><br><b>VEREJNÝ VODOVOD A VEREJNÚ</b><br><b>KANALIZÁCIU</b> | Strana číslo:<br>21 z 25 |


Príloha č. 5

**Plastová VŠ DN1200 mm**

**samonosná**

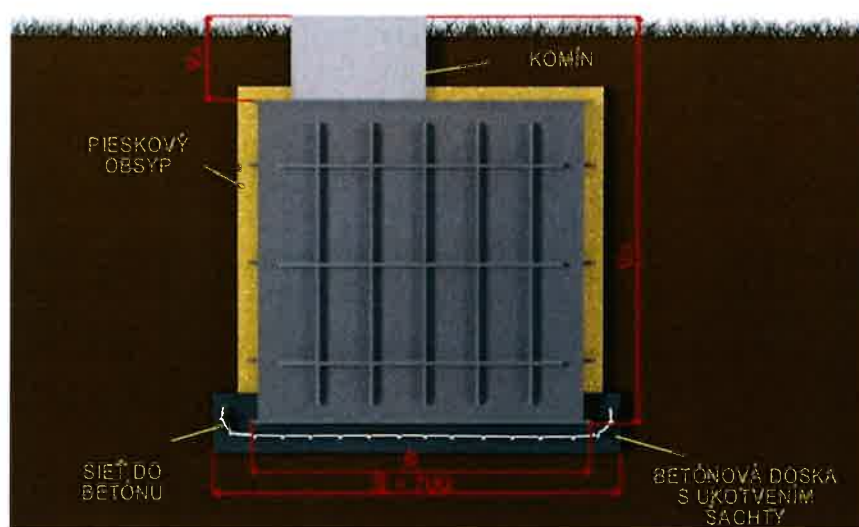

**nesamonosná**

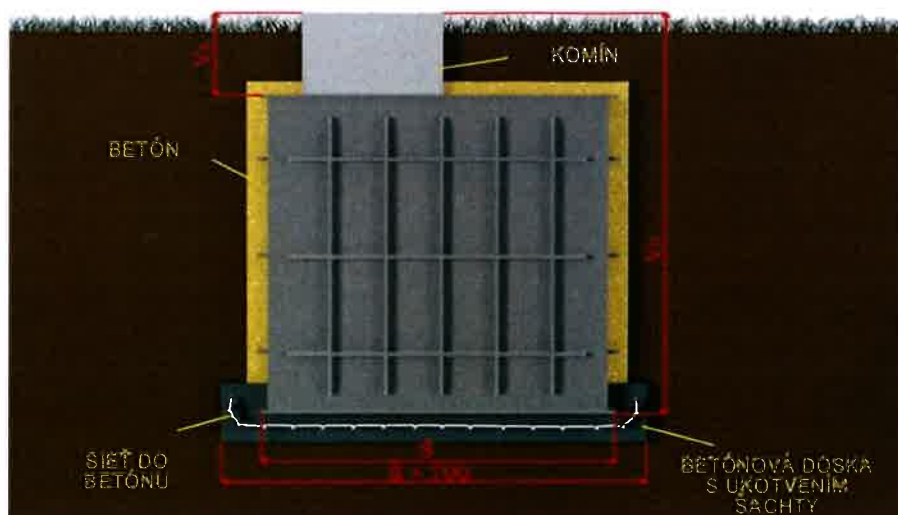

|                                                                                   |                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Druh vnútorného predpisu:<br><b>INTERNÁ SMERNICA</b>                                                                            | Vydanie: A               |
|                                                                                   | Číslo a názov:<br><b>IS-P10-1_1</b><br><b>PODMIENKY PRIPOJENIA NA</b><br><b>VEREJNÝ VODOVOD A VEREJNÚ</b><br><b>KANALIZÁCIU</b> | Strana číslo:<br>22 z 25 |

Príloha č. 6

## Uloženie potrubia

